


## INFORMACIJA NEPRIKLAUSOMAM ŠILUMOS GAMINTOJUI

UAB LITESKO filialas "Telšių šiluma"


### 1. Paskutinių trijų kalendorinių metų fiksuoti Luokės RK šilumos tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai, MW

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.)

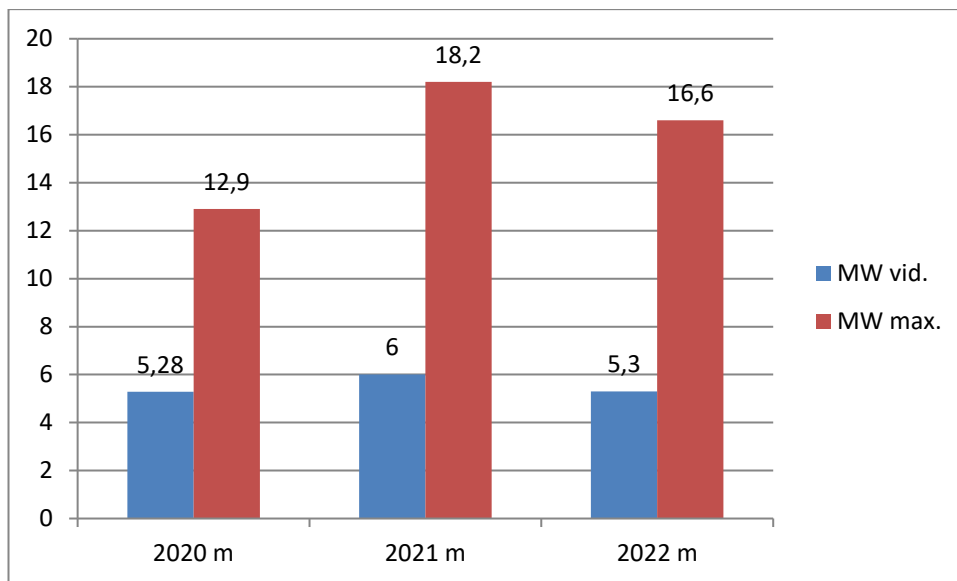


### Paskutinių trijų kalendorinių metų fiksuoti Rainių katilinės šilumos tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai, MW

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.)

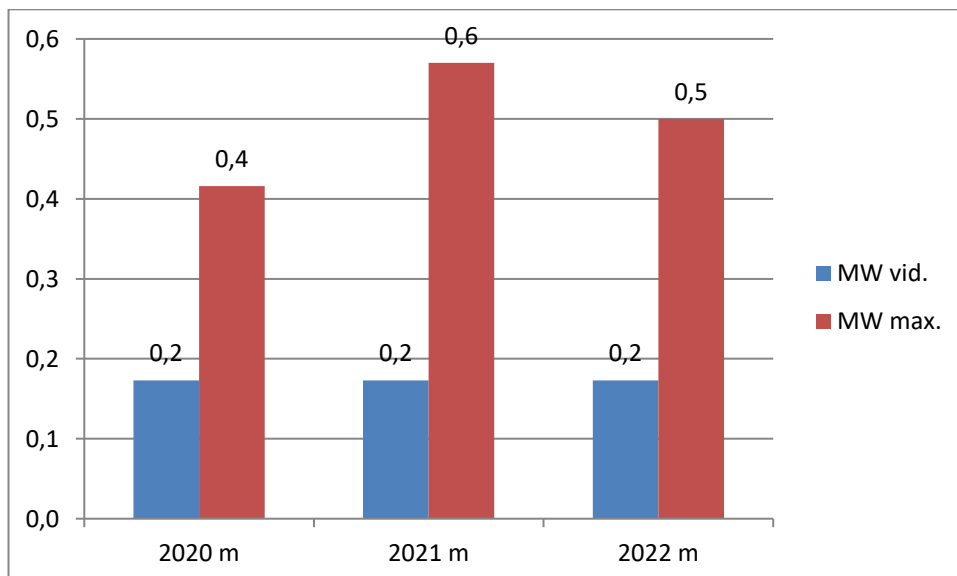


## Paskutinių trijų kalendorinių metų fiksuoti Dariaus ir Girėno katilinės šilumos tinklo vidutiniai ir maksimalūs galios poreikiai, MW

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.1 punktu.)

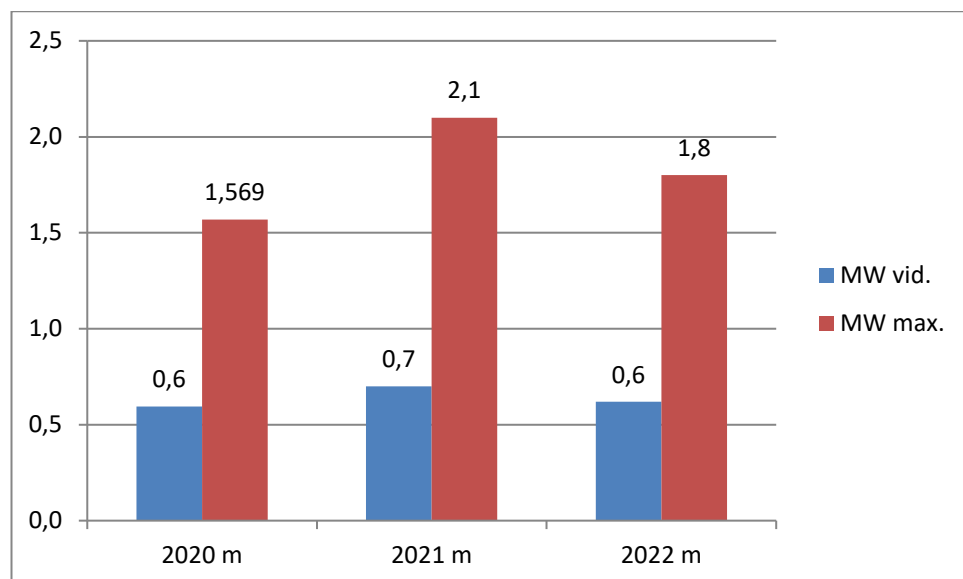


## 2. Prie šilumos perdavimo tinklo prijungti ir planuojami prisijungti gamybos šaltiniai

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 8.2 punktu.)

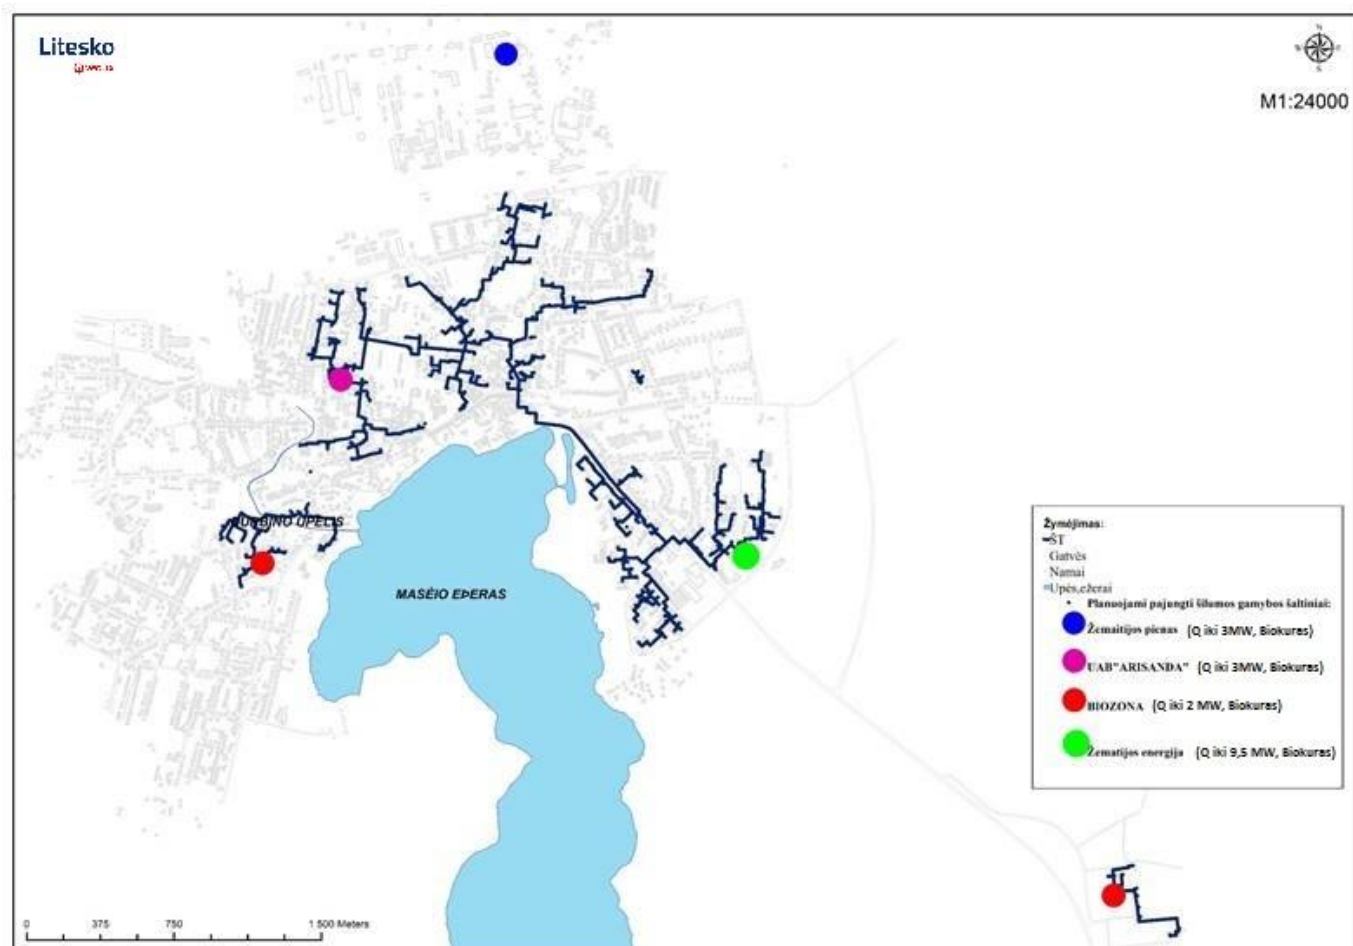


### 3. 2022 m. Luokės RK šilumos tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 9.1 punktu.)

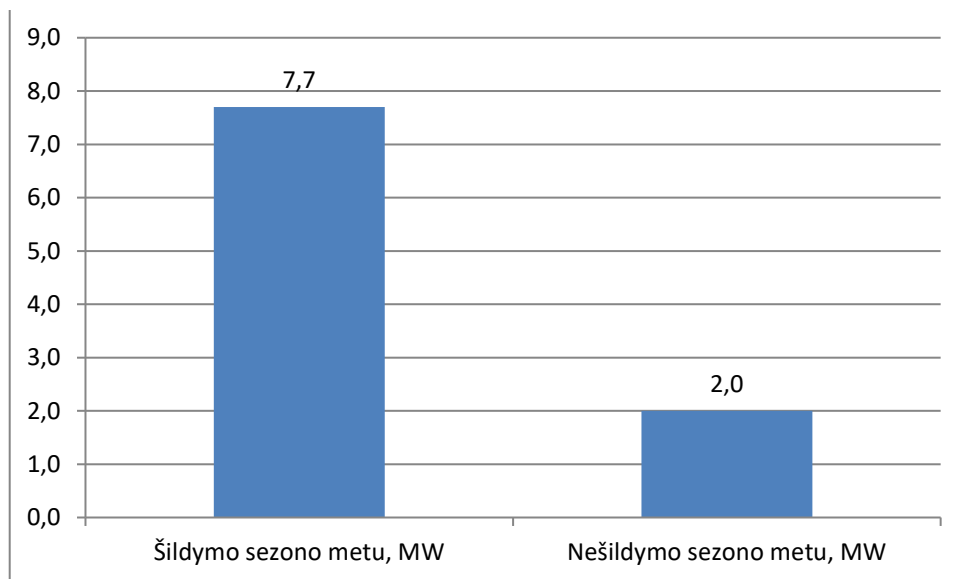


### 2022 m. Dariaus ir Girėno šilumos tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 9.1 punktu.)

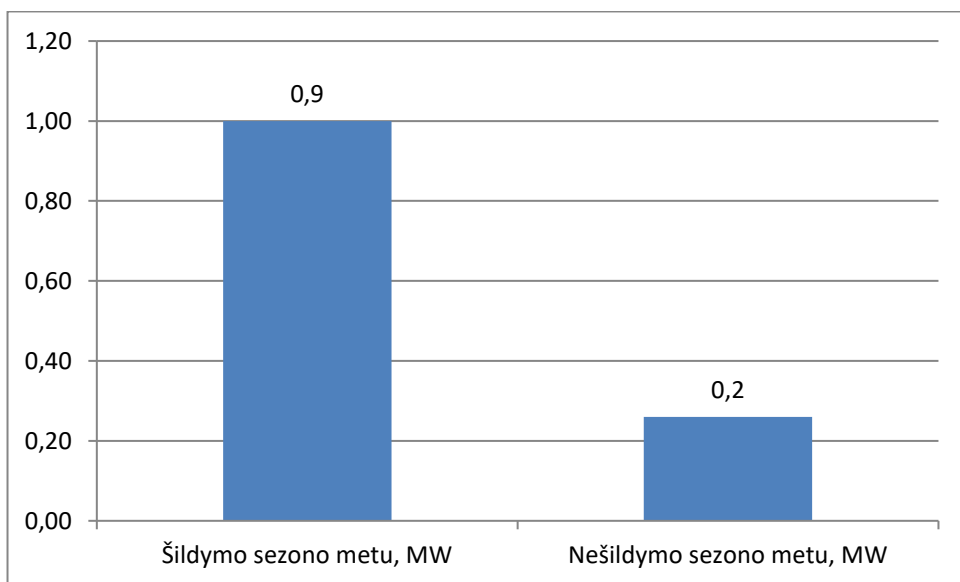

## 2022 m. Rainių katilinės šilumos tinklo paros vidutiniai šilumos poreikiai, MW

(Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015.01.19 patvirtintu „Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 9.1 punktu.)

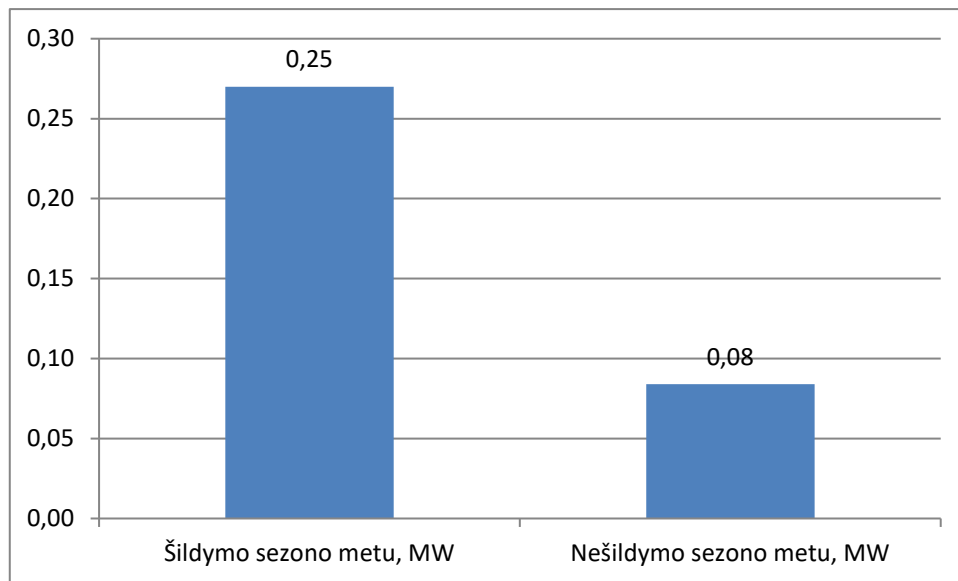

### TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas, 27.8 punktas)

### NE ŠILDYMO SEZONO METU

Luokės katilinės temperatūrinis grafikas:

| T1°C | T2°C  | G² m³/h |
|------|-------|---------|
| 65   | 36÷42 | 60÷120  |

Režiminė korta:

| PARAMETRAS                |                                                                   |     |     | Pastaba                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slėgis prisijungimo taške | Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1) | bar | 4,0 | Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar |
|                           | Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)  | bar | 3,3 |                                                                                                                          |

## ŠILDYMO SEZONO METU

Luokės katilinės temperatūrinis grafikas:

| T1 <sup>1</sup> °C | T2 <sup>3</sup> °C | G <sup>2</sup> m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 65÷95              | 33÷51              | 120÷561                          |

Režiminė korta

| PARAMETRAS                |                                                                   |     | Leist. nuokrypos |     | Pastaba                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                   |     | nuo              | iki |                                                                                                                          |
| Slėgis prisijungimo taške | Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1) | bar | 4,5              | 6,0 | Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar |
|                           | Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)  | bar | 3,3              | 3,3 |                                                                                                                          |

<sup>1</sup>Pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (toliau - EETET) p.793 termofikacinio vandens tiekimo temperatūros (T1) leistini nuokrypiai ne didesni kaip ±5°C.

<sup>3</sup>Grįžamos temperatūros (orientacinės). Priklauso nuo šilumos punktų darbo.

<sup>2</sup>Termofikacinio vandens srautas skaičiuotas:

Nešildymo sezono metu. (šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo vartotojų poreikio).

Šildymo sezono metu.(šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo oro sąlygų ir vartotojų poreikio).

## TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas, 27.8 punktas)

## NE ŠILDYMO SEZONO METU

Dariaus ir Girėno katilinės temperatūrinis grafikas:

| T1 <sup>1</sup> °C | T2 <sup>3</sup> °C | G <sup>2</sup> m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 65                 | 36÷45              | 5÷15                             |

Režiminė korta:

| PARAMETRAS                |                                                                   |     |     | Pastaba                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slėgis prisijungimo taške | Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1) | bar | 3,6 | Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar |
|                           | Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)  | bar | 2,9 |                                                                                                                          |

## ŠILDYMO SEZONO METU

Dariaus ir Girėno katilinės temperatūrinis grafikas:

| <b>T1<sup>1</sup>°C</b> | <b>T2<sup>3</sup>°C</b> | <b>G<sup>2</sup> m<sup>3</sup>/h</b> |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>65÷95</b>            | <b>34÷52</b>            | <b>17÷81</b>                         |

Režiminė korta

| PARAMETRAS                |                                                                   |     | Leist. nuokrypos |     | Pastaba                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                   |     | nuo              | iki |                                                                                                                          |
| Slėgis prisijungimo taške | Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1) | bar | 3,8              | 4,5 | Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar |
|                           | Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)  | bar | 2,9              | 3,4 |                                                                                                                          |

<sup>1</sup>Pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (toliau - EETET) p.793 termofikacinio vandens tiekimo temperatūros (T1) leistini nuokrypiai ne didesni kaip ±5°C.

<sup>3</sup> Grįžtamos temperatūros (orientacinės). Priklauso nuo šilumos punktų darbo.

<sup>2</sup> Termofikacinio vandens srautas skaičiuotas:

Nešildymo sezono metu. (šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo vartotojų poreikio).

Šildymo sezono metu.(šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo oro sąlygų ir vartotojų poreikio).

### NE ŠILDYMO SEZONO METU

Rainiai katilinės temperatūrinis grafikas:

| <b>T1<sup>1</sup>°C</b> | <b>T2<sup>3</sup>°C</b> | <b>G<sup>2</sup> m<sup>3</sup>/h</b> |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>65</b>               | <b>36÷42</b>            | <b>2÷5</b>                           |

Režiminė korta:

| PARAMETRAS                |                                                                   |     |     | Pastaba                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slėgis prisijungimo taške | Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1) | bar | 3,0 | Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar |
|                           | Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)  | bar | 2,0 |                                                                                                                          |

## ŠILDYMO SEZONO METU

Rainių katilinės temperatūrinis grafikas:

| T1 <sup>°C</sup> | T2 <sup>°C</sup> | G <sup>2</sup> m <sup>3</sup> /h |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| 65÷95            | 33÷51            | 5÷18                             |

Režiminė korta

| PARAMETRAS                |                                                                   |     | Leist. nuokrypos |     | Pastaba                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                   |     | nuo              | iki |                                                                                                                          |
| Slėgis prisijungimo taške | Slėgis katilinės paduodamame termofikacinio vandens vamzdyne (P1) | bar | 2,9              | 3,5 | Pagal EETET p.793 keičiant tinklo vandens srautą, slėgio kitimas įvade neturi viršyti: tiekime ±5% grįžtamajame ±0,5 bar |
|                           | Slėgis katilinės grįžtamame termofikacinio vandens vamzdyne (P2)  | bar | 1,9              | 2,1 |                                                                                                                          |

<sup>1</sup>Pagal Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių (toliau - EETET) p.793 termofikacinio vandens tiekimo temperatūros (TI) leistini nuokrypiai ne didesni kaip ±5°C.

<sup>3</sup> Grįžtamos temperatūros (orientacinės). Priklauso nuo šilumos punktų darbo.

<sup>2</sup> Termofikacinio vandens srautas skaičiuotas:

Nešildymo sezono metu. (šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo vartotojų poreikio).

Šildymo sezono metu.(šilumos galia ir tinklo vandens srautas priklausomai nuo oro sąlygų ir vartotojų poreikio).

## Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas 2023 m.

(Vadovaujantis „Naudojimosi šilumos šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado“ 70 p. aprašu)

| Eil. Nr. | Data       | Atliekamas darbas | Atjungiami namai                                                                             |
|----------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | 2023 04 24 | HB                | Šviesos g. 21,23,25,27,31                                                                    |
| 2.       | 2023 04 24 | Remontas          | Luokės g. 39                                                                                 |
| 3.       | 2023 04 25 | HB                | Lygumų g. 8A, Luokės 33,39,44                                                                |
| 4.       | 2023 04 25 | Remontas          | Luokės g. 67                                                                                 |
| 5.       | 2023 04 27 | Hidraulinis       | Luokės g. 67,69,71,73                                                                        |
| 6.       | 2023 04 27 | Remontas          | Lygumų g. 46;52                                                                              |
| 7.       | 2023 05 02 | Hidraulinis       | Lygumų g. 46,52,54,58,80, Luokės g. 75,77, Tulpių g. 4                                       |
| 8.       | 2023 05 02 | Remontas          | Masčio g. 38a; 40;44;50;54                                                                   |
| 10.      | 2023 05 04 | Hidraulinis       | Masčio g. 8,10,14,32,34,36,48,50,52,54,56,58,38,38a,40,44, Kauno g. 3,4,5,7,9,9a,11,13,15,17 |
| 11.      | 2023 05 05 | Remontas          | Lygumų g. 49;55;57                                                                           |
| 12.      | 2023 05 08 | Hidraulinis       | Lygumų g.,47mokykla,47baseinas,49,51,53,55,57,59, Saulėtekio g. 7,11,13,15,17,               |
| 13.      | 2023 05 09 | Remontas          | Taikos g. 7                                                                                  |
| 14.      | 2023 05 10 | Hidraulinis       | Daukanto g. 9,17,17PMC,32,38,38A, Kepyklos g. 1, Taikos g. 5,7,9,11, Lakštingalų g. 6        |
| 15.      | 2023 05 10 | Hidraulinis       | Lygumų g. 8a,47mokykla,47baseinas,49,51,53,55,57,59,46,52,54,58,80,                          |

|     |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |             | Luokės g. 33,39,44,67,69,71,73,74A,75,77,83, Tulpių g. 4, Saulėtekio g. 7,11,13,15,17,<br>Masčio g. 1,3,4,8,10,14,32,34,36,48,50,52,54,56,58,38,38a,40,44,<br>Kauno g. 3,4,5,7,9,9A,11,13,15,17, Vilniaus g. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,<br>24,26,28,34,36,38 Turgaus a g.7, 21A,23,15A,17, Sinagogos g. 4,4A,2,<br>Daukanto g. 1,5,14, 9,17,17PMC ,32,38,38a,31,33,37,43,64 Išdinės g. 2,<br>Laisvės g. 10, 12, Kepyklos g. 1, Taikos g. 5,7,9,11, Lakštingalų g. 6,                                                                                                                             |
| 16. | 2023 05 09 | Hidraulinis | Sedos1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. | 2023 05 09 | Hidraulinis | Sedos 7,9,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18. | 2023 05 11 | Hidraulinis | Sedos g. 3,5,12,17,19,21,23,27,29, Stoties g. 8, 8a,10,12,16,33,35, K. Mindaugo 32,35,36,37,39, Daukanto g. 31,33,37,43,64, L.Pelėdų g.3, Pasvaigės g. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19. | 2023 05 12 | Hidraulinis | Respublikos g. 8,10,12, Kęstučio g. 1A,3,4,13,15,17,19, Birutės g. 5A,10,12,22,24,36,38, Turgaus a g. 7, Katedros 7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20. | 2023 05 12 | Remontas    | Rambyno g. 14;22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21. | 2023 05 15 | Hidraulinis | Džiugo g. ,6A naujas korpusas,6Asenas korpusas,6Apagrindinis korpusas, Žemaitės g. 37,59, 57, , Gedmino g. 14,16,16A,18, Rambyno g. 14,14A,16A,20,22,24,24A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22. | 2023 05 16 | Hidraulinis | Kęstučio g. 21,21‘Kertus‘,21viešbutis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23. | 2023 05 16 | Hidraulinis | Luokės g. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24. | 2023 05 16 | Hidraulinis | Birutės g. 60, Žemaitės g. 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25. | 2023 05 17 | Hidraulinis | Respublikos g. 20,18,18A,38,38A,69,73Aa,75, , Žemaitės g. 17A,14,25,29, , Kalno g. 16,20, Pašto g. 6, Plungės g. 4, Gedmino g. 2,8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26. | 2023 05 18 | Hidraulinis | Masčio g. 4, Vilniaus g. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,34,36,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27. | 2023 05 19 | Remontas    | Žemaitės g. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28. | 2023 05 23 | Hidraulinis | Sedos g. 1,3,5,7,9,11,12,17,19,21 ,23,27,29, Stoties g. 8, 8A,10,12,16,33,35, K.Mindaugo 32,35,36,37,39, L.Pelėdų g.3, Pasvaigės g. 4, Kęstučio g. 1A,3,4,13,15,17,19,20,20A,25,21,21“Kertus“,21viešbutis, Respublikos g. 8,10,12, 20,18,18A,38,38A,69,73Aa,75, Birutės g. 5A,7,10,12,22,24, 36,38,32,40,44,60,Katedros 7,9 Džiugo g. 1a,1,3,3A, 6Anaujas korpusas,6Asenas korpusas,6Apagrindinis korpusas,, Žemaitės g. 17A,14,31,25,29, 30,37,28,26,26A,43,24,59,57, Kalno g. 16,20, Pašto g. 6, Plungės g. 4, Gedmino g. 2,8,14,16,16A,18, Rambyno g. 14,14A,16A,20,22,24,24A, Žalgirio g. 2. |
| 29. | 2023 06 13 | Hidraulinis | Rainių miestelio šilumos tinklai Liepų g. 3,5,7,9, Petrausko g. 18,20,22,24, Aušros g. 7,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30. | 2023 06 30 | Hidraulinis | Dariaus ir Girėno g. 3,4,5,6,7,8,10,12,13,14,15,16,18,20,24, P.Cvirkos g. 2naujas korpusas,2A,2 senas korpusas, Muziejaus g. 14,16,18,18A,29A rūmai,29A bendrabutis,29(praktika),29(menų inkubatorius), Beržų g. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Pastaba** dėl numatomos šilumos tinklų rekonstrukcijos remonto ir hidraulinių bandymų grafikas gali keistis.